



MÅTT/MÅL/MITATA/MEASURES

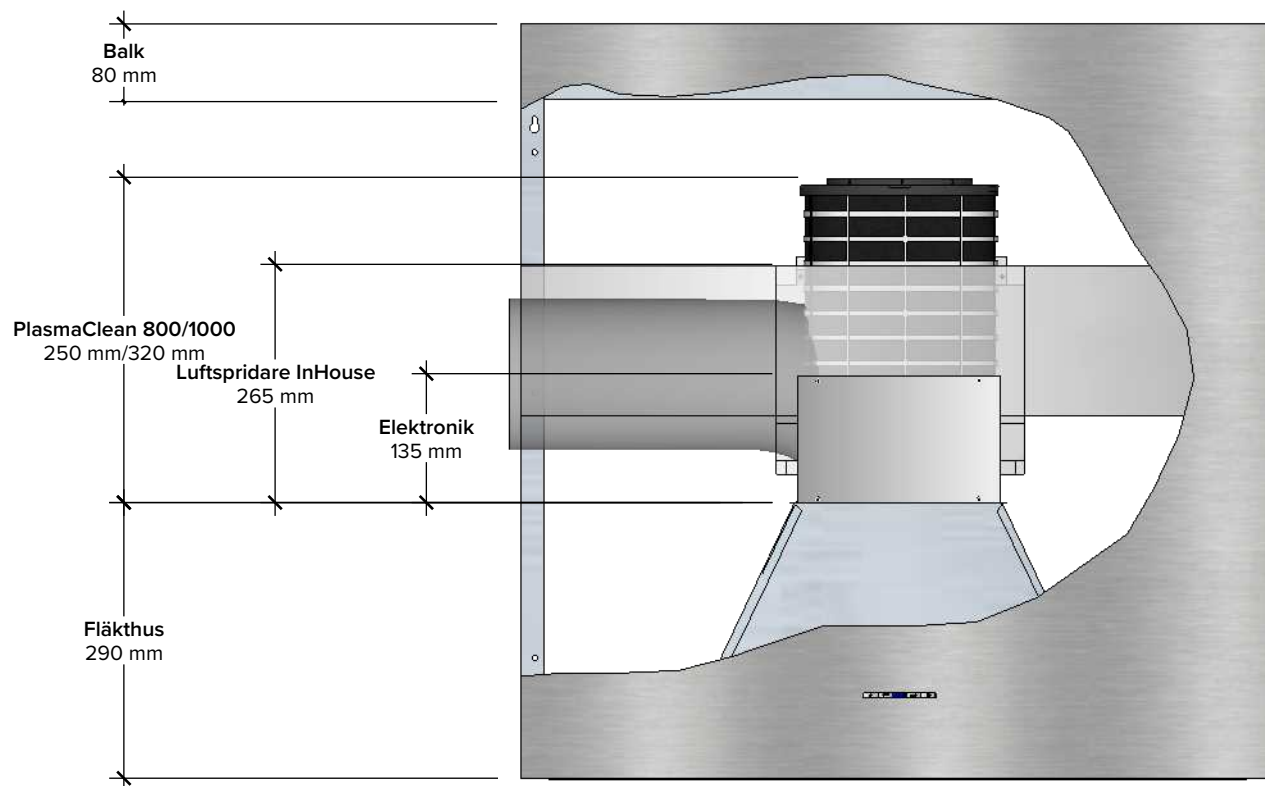

INSTALLATIONSMÅTT/INSTALLASJONSDIMENSJONER/ASENNUSMITAT/INSTALLATION DIMENSIONS

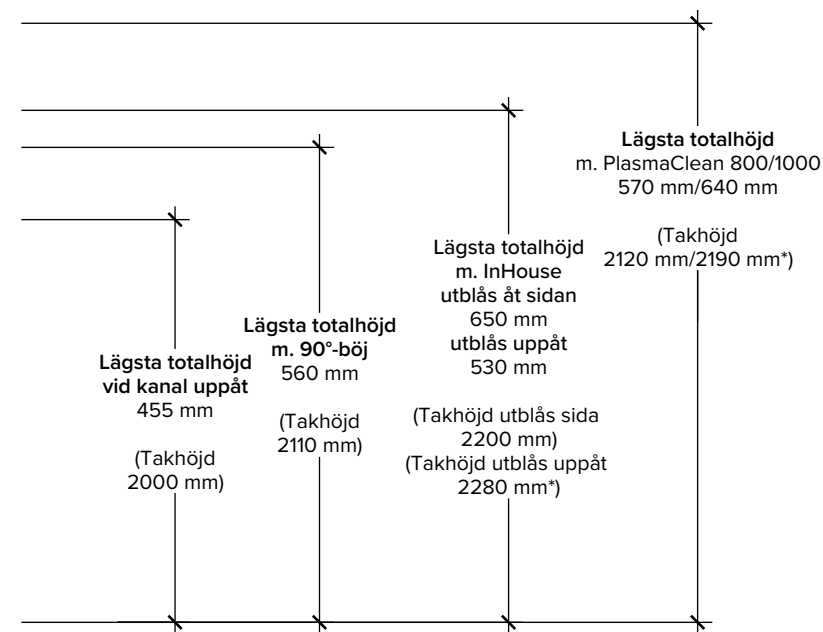

SE	NO	FI	EN
Luftspridare Inhouse	Luftdiffusor InHouse	Ilmanhajotin InHouse	Air diffuser InHouse
Elektronik	Elektronikk	Elektroniikka	Electronics
Fläkthus	Viftehus	Tuulettimen kotelo	Fan housing
Lägsta totalhöjd	Laveste totalhøyde	Minimi kokonaiskorkeus	Lowest total height
Lägsta totalhöjd med 90°-böj	Laveste totalhøyde med 90°-bøye	Minimi kokonaiskorkeus kanssa 90° taivuta	Lowest total height with a 90° bend
Lägsta totalhöjd med InHouse	Laveste totalhøyde med InHouse	Minimi kokonaiskorkeus kanssa InHouse	Lowest total height with InHouse
Lägsta totalhöjd med PlasmaClean	Laveste totalhøyde med PlasmaClean	Minimi kokonaiskorkeus kanssa PlasmaClean	Lowest total height with PlasmaClean
Lägsta takhöjd	Minimum takhøyde	Pienin kattokorkeus	Minimum ceiling height

*Vid recirkulation med utblås uppåt krävs ett avstånd mellan kupa och tak på cirka 200 mm.

* For resirkulering med avtrekk oppover kreves det en avstand mellom koppen og taket på ca 200 mm.

* Uudelleenkierrätykseen pakokaasun ollessa ylöspäin tuulettimen ja katon välisen etäisyyden on oltava noin 200 mm.

*For recirculation with exhaust upwards, a distance between the hood and the roof of approximately 200 mm is required.

Revision:	1.0
Datum:	2022-12-02